



# **REPORTE FOTOGRAFICO DE TRABAJOS**

**BANCO INVEX S.A I.B.M.  
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION No 4323**

**PROLONGACION CINCO DE MAYO No 20  
COLONIA MERCED GOMEZ, ALCALDIA ALVARO  
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO**

**SSEEBRA No DN200000756/2024  
OPO No 0725/2024**



**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**

**Trabajos terminados relacionados con la instalación de transición A-S TS200CCF**





**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**

**Trabajos terminados relacionados con la instalación de transición A-S TS200CCF (protecciones)**





**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**

**Trabajos terminados relacionados con la instalación de la obra civil (acometida subterránea en MT)**





**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**



**Trabajos terminados relacionados con la instalación de la obra civil (acometida subterránea en MT)**





**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**

**Trabajos terminados relacionados con la instalación de la obra electromecánica (acometida subterránea en MT)**

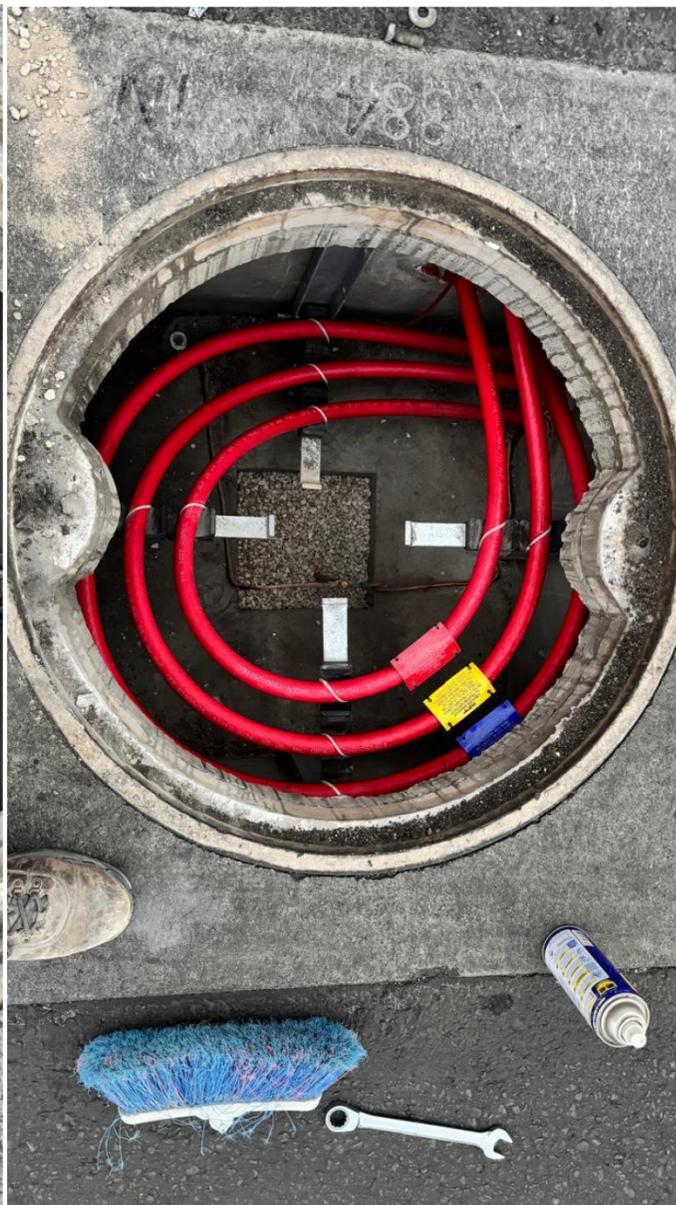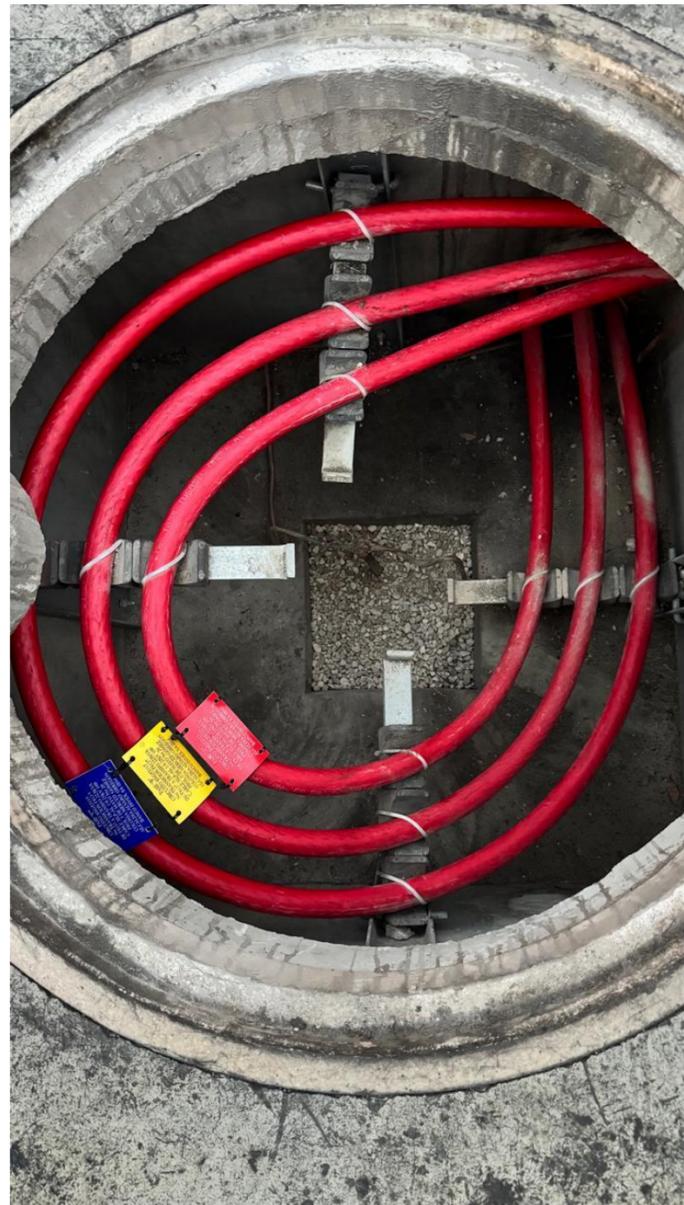



**Banco Invex SA IBM**

**Fideicomiso de Administración No 4323  
Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez  
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**

**Trabajos terminados relacionados con la instalación de Accesorios en media y baja tensión en Transformador pedestal de 225 kVA Norma J-NMX-285**



**TRANSFORMADOR TRIFASICO CONEXION DELTA-ESTRELLA** **IESSA TRANSFORMADORES**

PEDESTAL **X** SUBESTACION

N. DE SERIE	26159	FECHA DE ELABORACION	12 / 03 / 2025
CAPACIDAD	225 KVA	NORMA DE FABRICACION	NMX-J-285
TENSION NOMINAL M.T.	23000 V	N.B.A.I. M.T.	180 KV
TENSION NOMINAL B.T.	220/127 V	N.B.A.I. B.T.	30 KV
CORRIENTE NOMINAL M.T.	5.65 A	ALTITUD	2300 m.s.n.m.
CORRIENTE NOMINAL B.T.	590.49 A	ELEV. DE TEMPERATURA	65 °C
No. DE FASES.	3	IMPEDANCIA	3.35 %
FRECUENCIA.	60 HZ	BOQUILLAS EN M.T.	200 A
TIPO.	ONAN	BOQUILLAS EN B.T.	620 A
CLASE.	25 KV	EFICIENCIA	99.07 %

MASAS APROXIMADAS				DERIVACIONES		
NUCLEO	262	Kg.	POS	CONECTAR	VOLTAJE	AMPS
BOBINAS	99	Kg.	1	1 CON 2	24150	5.38
TANQUE	287	Kg.	2	2 CON 3	23575	5.51
LIQUIDO	484	L.	3	3 CON 4	23000	5.65
ACCESORIOS	50	Kg.	4	4 CON 5	22425	5.79
TOTAL	1183	Kg.	5	5 CON 6	21850	5.95

**DIAGRAMA VECTORIAL**

M.T. B.T.

H2 X2  
H1 X1 X0  
H3 H3 X3

**DIAGRAMA DE CONEXION**

MEDIA TENSION

H1 H2 H3

X0 X1 X2 X3

BAJA TENSION

**MX HECHO EN MÉXICO** MEXICO DISTRITO FEDERAL TEL: 01 (55) 1450-3560 / 1450-3561 [www.transformadoresiessa.com](http://www.transformadoresiessa.com) **ANCE**



**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**

**Trabajos terminados relacionados con la instalación de codos, adaptadores de tierra e insertos**  
**( aterrizamiento en Transformador pedestal de 225 kVA Norma J-NMX-285)**





**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**




**Trabajos terminados relacionados con la instalación 2 circuitos de baja tensión subterráneos calibre 500MCM en Transformador pedestal de 225 Norma J-NMX-285**





**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**


**Trabajos terminados relacionados con la instalación de murete con base de medición**  
**Tipo transoquet Norma CFE DCMMT403**

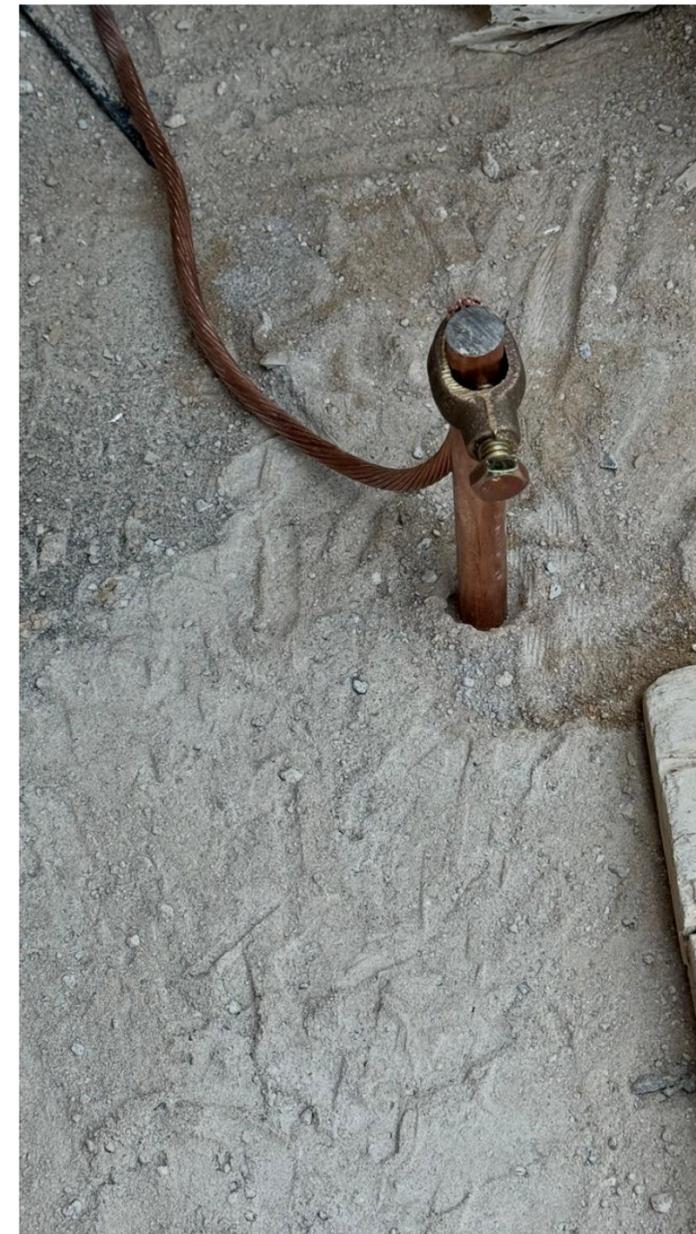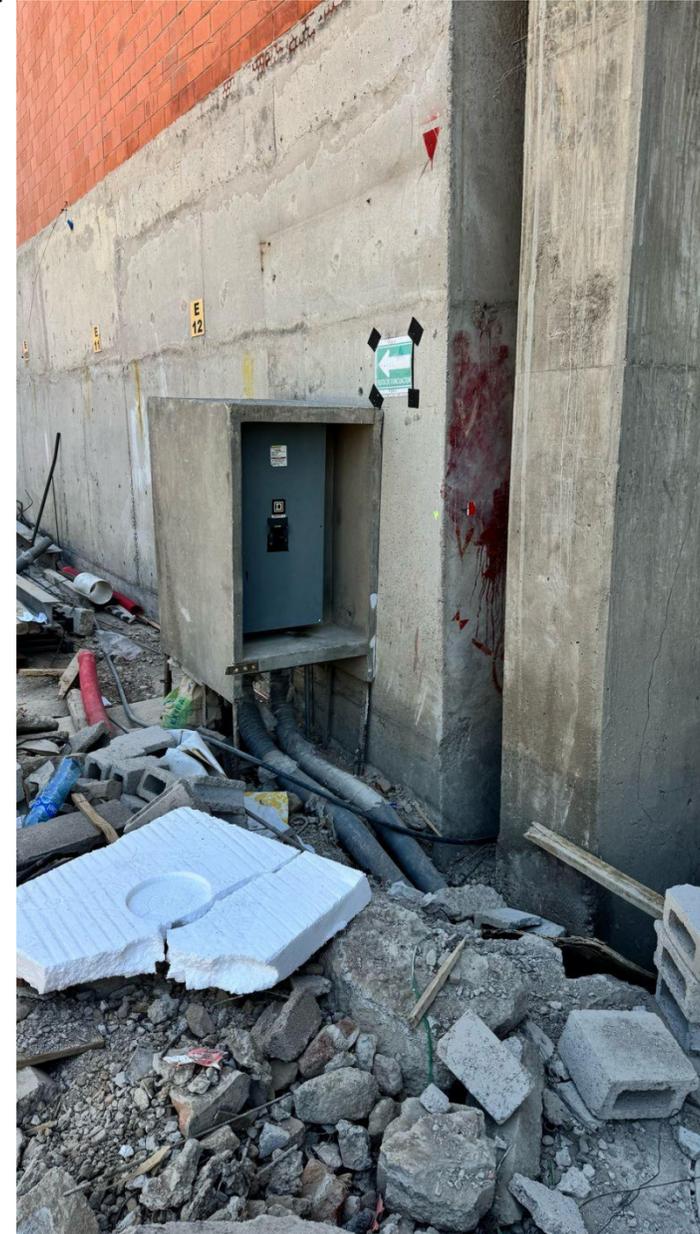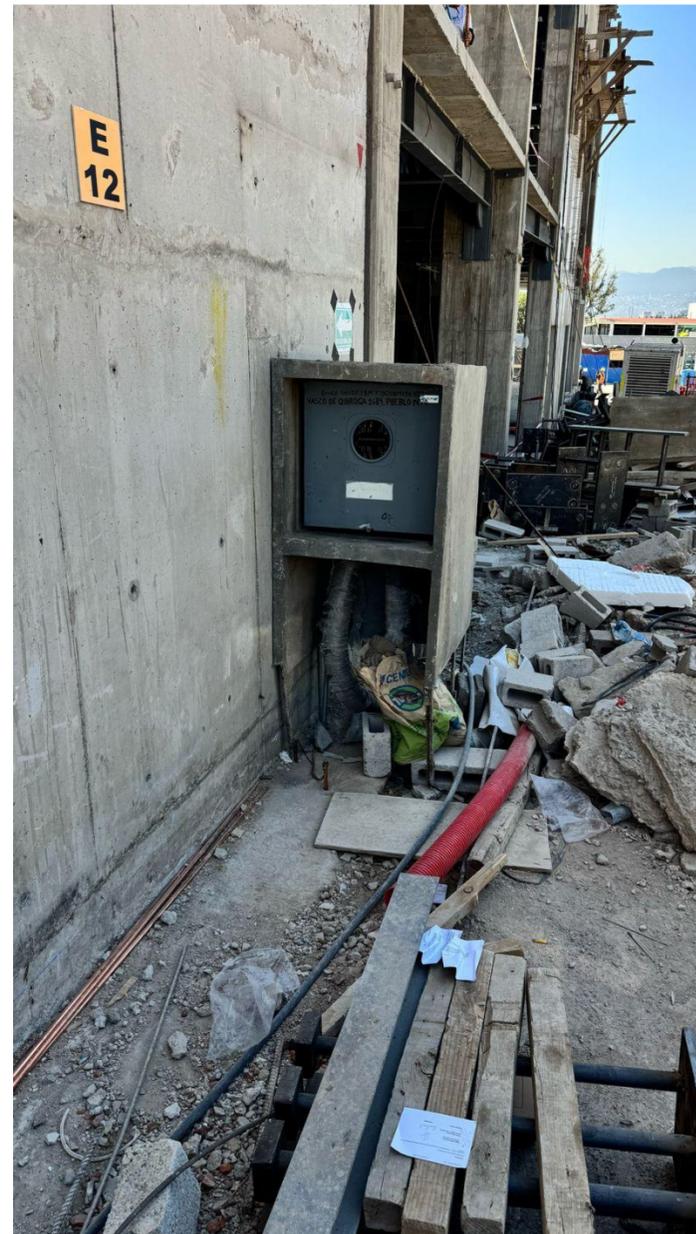



**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**


**Trabajos relacionados con la instalación de TC'S y conexiones de baja tensión Interruptor principal**

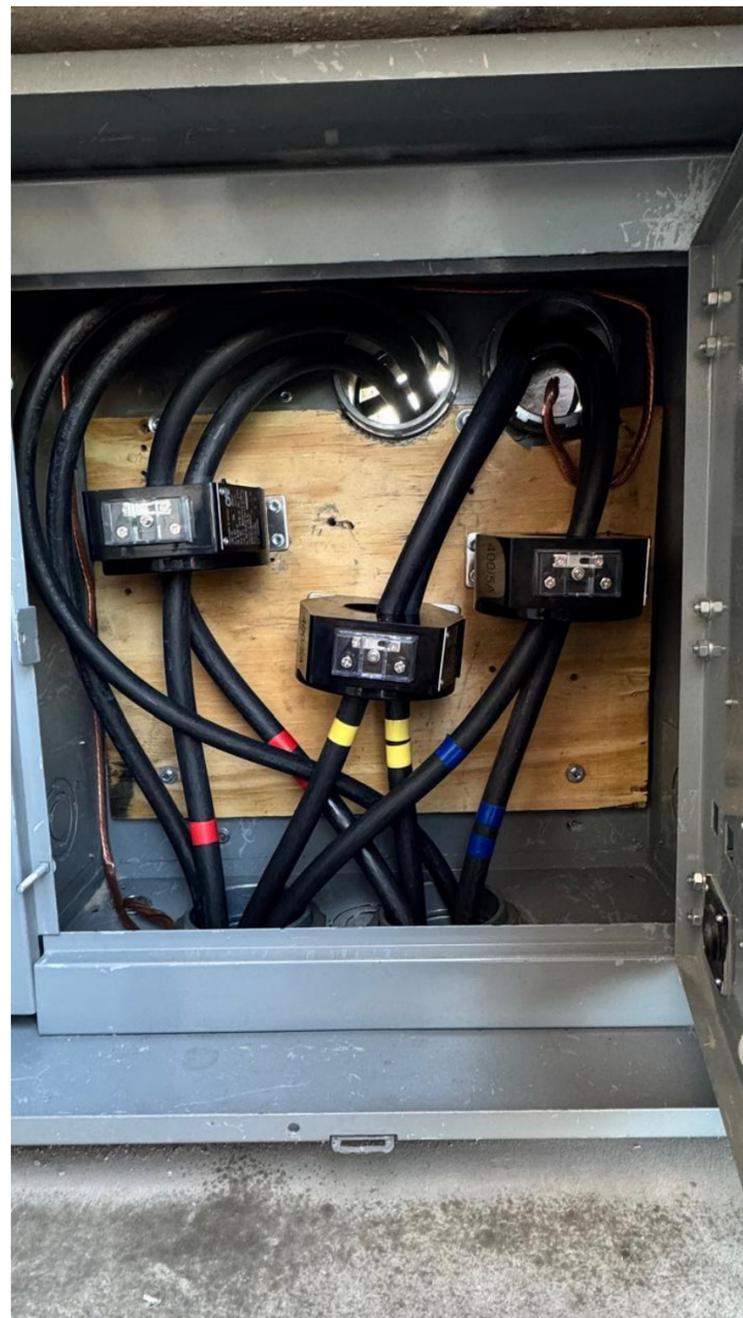



**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**

**Trabajos relacionados con la instalación de la concentración de medidores servicios permanentes**  
**Gabinete de barras, electroductos, seguros y bases cableadas con interruptores de bodegas instalados**

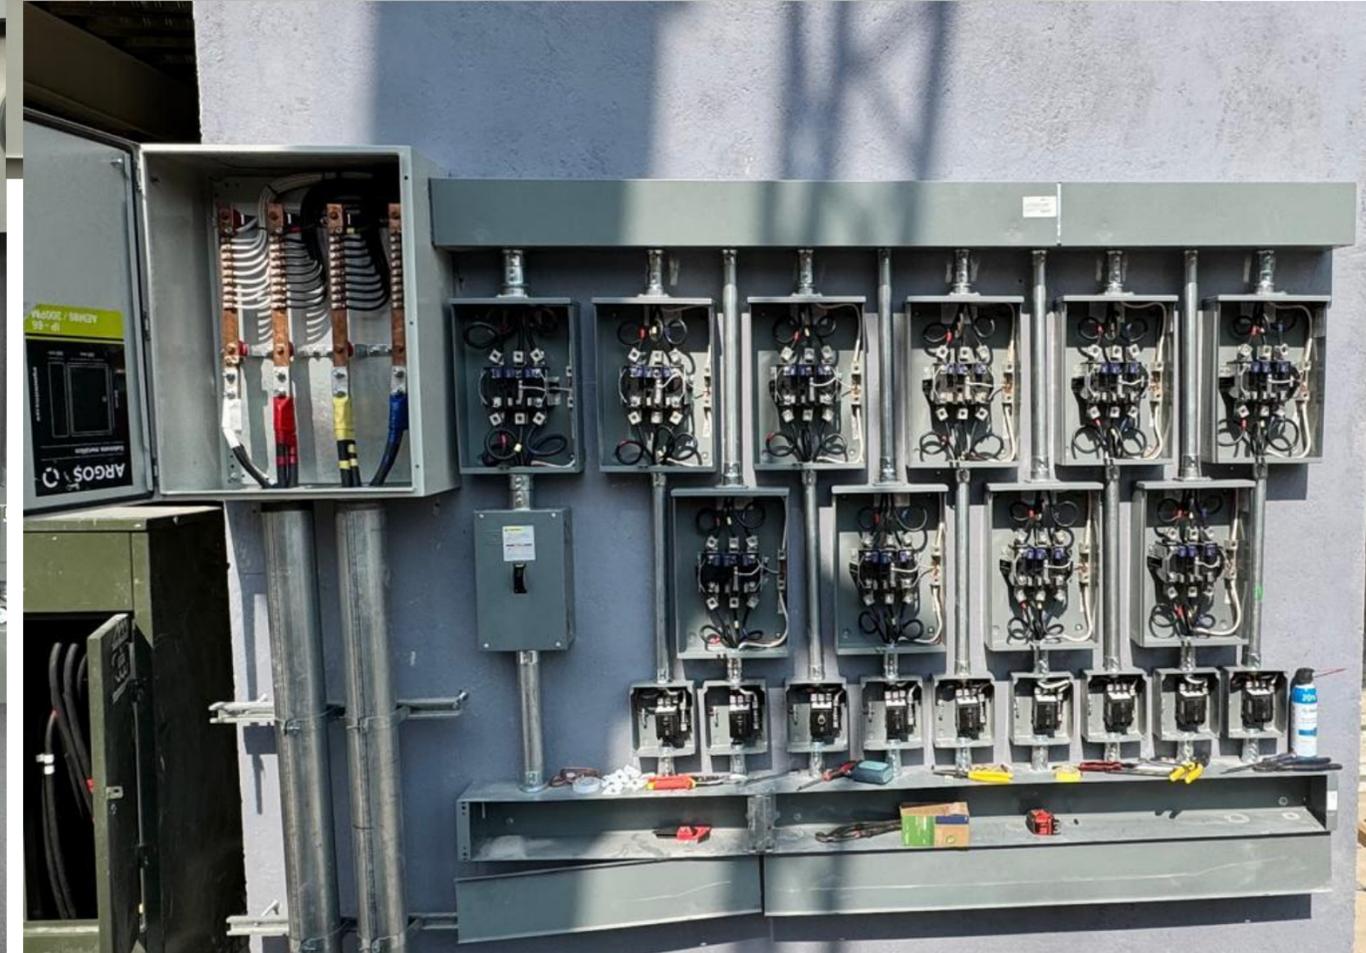



**Banco Invex SA IBM**  
**Fideicomiso de Administración No 4323**  
**Prolongación cinco de mayo No 20 Col. Merced Gómez**  
**Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México**

**Trabajos relacionados con la instalación de la concentración de medidores servicios permanentes Identificadores instalados en gabinete, electroducto y bases de cada bodega incluida el área comun**

